

**NOTAS REFERENTE AO PSCIP**

- O USO DE GLP SERÁ ATRAVÉS DE BOTOÃO P45;
- O SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA ATENDERÁ AO CONTEÚDO NA INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 15 DO CBMAQ;
- DECRETO UTILIZADO PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO: 47.998/2020;
- CONFORME A IT-08, OS VIDROS UTILIZADOS EM ROTAS DE SAÍDAS, GUARDA CORPO E JANELAS DEVERÃO SER DO TIPO ARMADOS, LAMINADOS OU INSULADO;
- AS LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA DEVERÃO SER INSTALADAS ABAIXO DO COLCHÃO DE FUMAÇA;
- QUANTO AO USO DE PORTAS TRANSLUCIDAS OU TRANSPARENTES, DEVE SER UTILIZADO SINALIZAÇÃO COMPLEMENTAR, ATENDENDO AO ITEM 6.2.2 ALÍNEA D, DA IT-15;
- DEVE ATENDER O ITEM 5.1 DA IT-34: A LEI ESTADUAL 14.130, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2001, ESTABELECE EM SEUS ARTIGOS 6º E 7º, RESPECTIVAMENTE, A OBRIGATORIEDADE DA PRESENÇA DE RESPONSÁVEL TÉCNICO, NA FORMA ESTABELECIDA EM REGULAMENTO DO CBMAQ, EM EVENTO TEMPORÁRIO REALIZADO NO ESTADO DE MINAS GERAIS E O CADASTRAMENTO NO CBMAQ DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA RESPONSÁVEL PELA COMERCIALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE APARELHOS DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E FUMOS UTILIZADOS EM EDIFICAÇÕES DE USO COLETIVO;
- DEVE ATENDER O ITEM 5.1 DA IT-34: O DECRETO ESTADUAL Nº 47.998/2020, QUE REGULAMENTA A LEI Nº 14.130/2001, ESTABELECE, NO ARTIGO 12, QUE A PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA RESPONSÁVEL PELA COMERCIALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE APARELHOS DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E FUMOS UTILIZADOS EM EDIFICAÇÕES DE USO COLETIVO, DEVERÁ CADASTRAR-SE NO CBMAQ PARA O EXERCÍCIO DESSAS ATIVIDADES;
- OS CORRIMÕES DAS ESCADAS E/OU RAMPAS DEVERÃO SER CONTÍNUOS, SEM INTERRUÇÃO NOS PATAMARES, PROLONGANDO-SE, PELO MENOS 20,0cm DO INÍCIO E TÉRMINO DAS ESCADAS E/OU RAMPAS.

**TABELA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA**



SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO					
COD. DIM.	SÍMBOLO	QUANT.	SIGNIFICADO	FORMA E COR	APLICAÇÃO
51 L/H		04	SALA DE EMERGÊNCIA	SÍMBOLO: RETÂNGULO VERDE VESGA FOTOLUMINESCENTE	INDICAÇÃO DO SENTIDO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA (OU SAÍDA DE EMERGÊNCIA) EM CASO DE EMERGÊNCIA EM CASOS DE EMERGÊNCIA EM CASOS DE EMERGÊNCIA EM CASOS DE EMERGÊNCIA
52 L/H		02	SALA DE EMERGÊNCIA	SÍMBOLO: RETÂNGULO VERDE VESGA FOTOLUMINESCENTE	INDICAÇÃO DO SENTIDO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA (OU SAÍDA DE EMERGÊNCIA) EM CASO DE EMERGÊNCIA EM CASOS DE EMERGÊNCIA EM CASOS DE EMERGÊNCIA
53 L/H		04	SALA DE EMERGÊNCIA	SÍMBOLO: RETÂNGULO VERDE VESGA FOTOLUMINESCENTE	INDICAÇÃO DO SENTIDO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA (OU SAÍDA DE EMERGÊNCIA) EM CASO DE EMERGÊNCIA EM CASOS DE EMERGÊNCIA EM CASOS DE EMERGÊNCIA
512 L/H		03	SALA DE EMERGÊNCIA	SÍMBOLO: RETÂNGULO VERDE VESGA FOTOLUMINESCENTE	INDICAÇÃO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA (OU SAÍDA DE EMERGÊNCIA) EM CASO DE EMERGÊNCIA EM CASOS DE EMERGÊNCIA EM CASOS DE EMERGÊNCIA
SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO					
COD. DIM.	SÍMBOLO	QUANT.	SIGNIFICADO	FORMA E COR	APLICAÇÃO
05 L/H		05	EXTINTOR DE INCÊNDIO	SÍMBOLO: QUADRADO VERDE, LÂMINA VERDE FOTOLUMINESCENTE	INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO
SINALIZAÇÃO COMPLEMENTAR DE COMBATE A INCÊNDIO					
COD. DIM.	SÍMBOLO	QUANT.	SIGNIFICADO	FORMA E COR	APLICAÇÃO
M1 L/H		01	INDICAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO	SÍMBOLO: QUADRADO VERDE, LÂMINA VERDE FOTOLUMINESCENTE	INDICAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO
M2 L/H		01	INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO EXTINTOR DE INCÊNDIO	SÍMBOLO: QUADRADO VERDE, LÂMINA VERDE FOTOLUMINESCENTE	INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO EXTINTOR DE INCÊNDIO
M3 L/H		01	APRETE E DISPOSITIVO DE MONTAGEM DE EXTINTOR	SÍMBOLO: QUADRADO VERDE, LÂMINA VERDE FOTOLUMINESCENTE	INDICAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA COM DISPOSITIVO ANTI-IMPACTO
M7 L/H		01	A PORTA PARA ABERTURA DURANTE EMERGÊNCIA	SÍMBOLO: QUADRADO VERDE, LÂMINA VERDE FOTOLUMINESCENTE	INDICAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA COM DISPOSITIVO ANTI-IMPACTO
PLACAS ESPECIAIS					
COD. DIM.	SÍMBOLO	QUANT.	SIGNIFICADO	FORMA E COR	APLICAÇÃO
L/H		01	PLACA DE ADVERTÊNCIA DE ATENÇÃO	SÍMBOLO: RETÂNGULO VERDE VESGA FOTOLUMINESCENTE	EM LUGARES VISÍVEIS NA ENTRADA DE EMERGÊNCIA
L/H		01	PLACA DE ADVERTÊNCIA DE ATENÇÃO	SÍMBOLO: RETÂNGULO VERDE VESGA FOTOLUMINESCENTE	EM LUGARES VISÍVEIS NA ENTRADA DE EMERGÊNCIA
SINALIZAÇÃO DE PROIBIÇÃO					
COD. DIM.	SÍMBOLO	QUANT.	SIGNIFICADO	FORMA E COR	APLICAÇÃO
P1 L/H		01	PROIBIDO FUMAR	SÍMBOLO: CÍRCULO VERDE VESGA FOTOLUMINESCENTE	EM LUGARES VISÍVEIS NA ENTRADA DE EMERGÊNCIA
P2 L/H		01	PROIBIDO FUMAR	SÍMBOLO: CÍRCULO VERDE VESGA FOTOLUMINESCENTE	EM LUGARES VISÍVEIS NA ENTRADA DE EMERGÊNCIA
SINALIZAÇÃO DE ALERTA					
COD. DIM.	SÍMBOLO	QUANT.	SIGNIFICADO	FORMA E COR	APLICAÇÃO
A1 L/H		01	ALERTA GERAL	SÍMBOLO: TRIÂNGULO VERDE VESGA FOTOLUMINESCENTE	EM LUGARES VISÍVEIS NA ENTRADA DE EMERGÊNCIA
A2 L/H		01	ALERTA GERAL	SÍMBOLO: TRIÂNGULO VERDE VESGA FOTOLUMINESCENTE	EM LUGARES VISÍVEIS NA ENTRADA DE EMERGÊNCIA

**E.2 QUADRO INFORMATIVO – MEDIDAS DE SEGURANÇA**

BOMBEIRO MILITAR				
QUADRO INFORMATIVO MEDIDAS DE SEGURANÇA				
LEGISLAÇÃO				
NORMA ADOTADA PARA DEFINIÇÃO DE MEDIDAS		DECRETO Nº 47.998/2020		
TABELA	TABELA 6 DA IT-01 9ª EDIÇÃO			
SITUAÇÃO DA EDIFICAÇÃO	NOVA			
MEDIDAS DE SEGURANÇA	REFERÊNCIAS NORMATIVAS E OBSERVAÇÕES			
SAÍDAS DE EMERGÊNCIA	CONFORME IT-08			
BRIGADA DE INCÊNDIO	CONFORME IT-12			
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	CONFORME NBR 10.898/2013			
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	CONFORME IT-15			
EXTINTORES	CONFORME IT-16			
CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTOS E DE REVESTIMENTO	CONFORME IT-38			
CLASSIFICAÇÃO DE OCUPAÇÃO E CARGA DE INCÊNDIO				
GRUPO	OCUPAÇÃO	DIVISÃO	DESCRIÇÃO/EXEMPLO	CARGA DE INCÊNDIO EM MJ/M²
F	REUNIÃO PÚBLICA	F-B	RESTAURANTE	300 MJ/M²

**LEGENDA**

OTDE	SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
05		EXTINTORES PORTÁTEIS CARGA DE PÓ ABC - 2-A-20-B-C
11		PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
01		PONTO DE ILUMINAÇÃO TIPO FAROL DUPLO - 1.220 LUMENS
01		ABRIGO PARA EXTINTOR PORTÁTIL
--		PAREDE RESISTENTE AO FOGO TRF 120 MN
--		FINAL DA ROTA DE FUGA
--		DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA
--		CENTRAL DE GLP
02		BARRA ANTI-PÂNICO

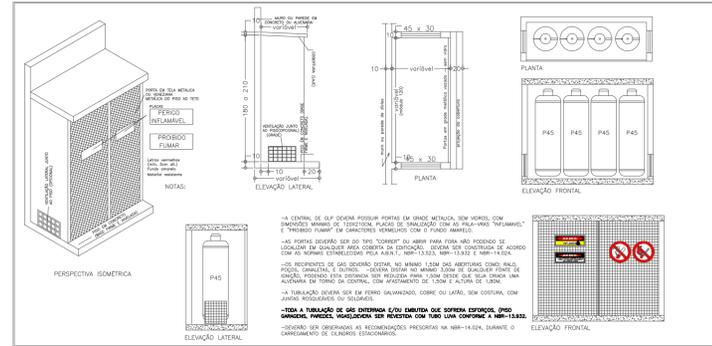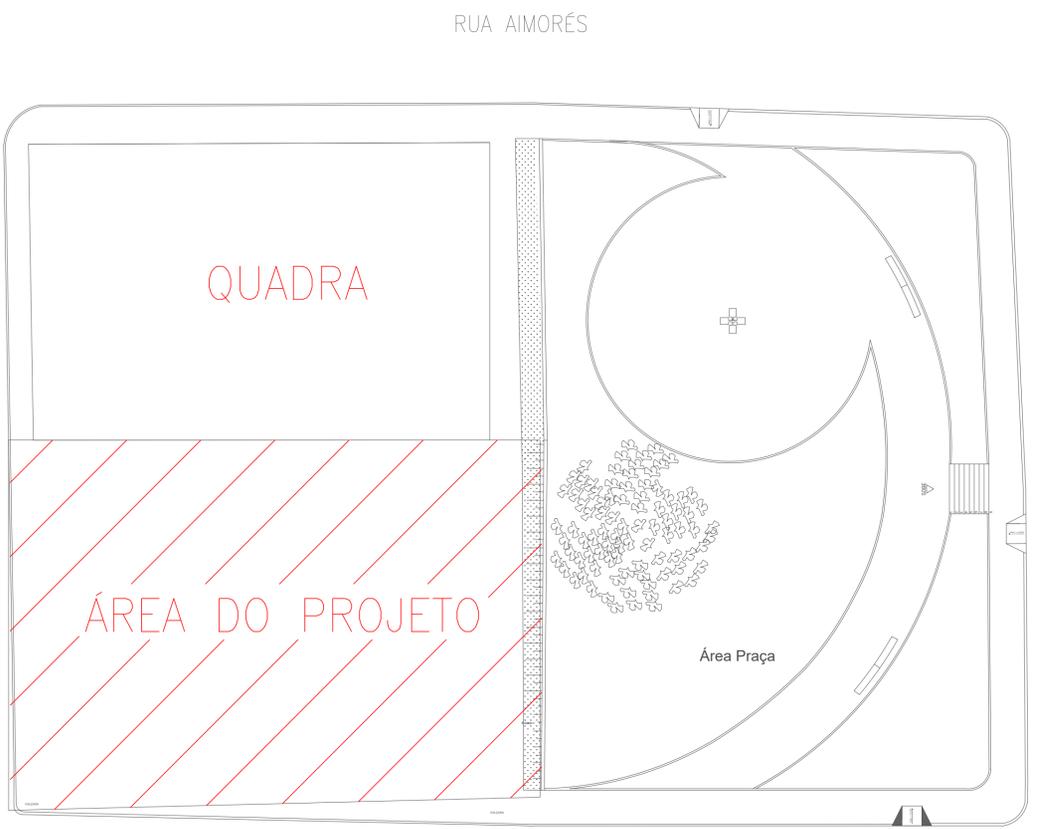

**QUADRO DE ÁREAS**

PAVIMENTOS / DESCRIÇÃO	ÁREA (m²) TOTAL PAVTO
PLANTA PAVIMENTO TERREO	682,47 m²
<b>ÁREA TOTAL</b>	<b>682,47 m²</b>

REVISÕES			TÍTULO	
REV.	DATA	NOME	RESTAURANTE POPULAR "DORES DO INDAÍÁ"	
11			PROJETO	
10			PROJETO TÉCNICO DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	
09			ENDEREÇO OBRA	
08			RUA GUAJAJARAS, S/N - BAIRRO SÃO JOSÉ - DORES DO INDAÍÁ - MG	
07			CONTRATANTE	
06			MUNICÍPIO DE DORES DO INDAÍÁ	
05			CPF	18.301.010/0001-22
04			AUTOR DO PROJETO	
03			CAU / CREA	186.810/D
02	27/07/2023	THIAGO	THIAGO HENRIQUE FERREIRA	
01	14/07/2023	THIAGO	CONTÉM: DETALHES DIVERSOS, E 2 QUADRO INFORMATIVO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA, NOTAS DIVERSAS, PLANTA DE LOCALIZAÇÃO, LEGENDA E QUADRO DE ÁREAS	

DATA: JULHO / 2023

ESCALA: INDICADAS

FOLHA: 01/02

**01 PLANTA DE LOCALIZAÇÃO**  
ESCALA: 1/200